

V2.1 - 01.23

Hubo

FR Notice d'installation

EN Installation Instructions

Consignes de sécurité

- Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.
- L'installation doit être réalisée par un installateur professionnel dans le respect des normes et des réglementations portant sur les installations électriques.
- Risque de décharges électrostatiques. (Norme ESD). Manipuler en prenant les précautions nécessaires.
- Veuillez respecter les indications et les étapes de montage.



Entretien

- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le luminaire.
- Veuillez conserver ce manuel d'installation pour la dépose ou pour les travaux de maintenance ultérieurs. Vous pouvez consulter des informations complémentaires concernant les luminaires **RESISTEX** sur le site internet www.Resistex-sa.com.



RESISTEX ne saurait être tenu pour responsable de toute mauvaise utilisation du produit.

Safety notes

- Never work when voltage is present on the luminaire.
- The installation must be performed by a professional installer in compliance with the standards and regulations relating to electrical installations
- Risk of electrostatic discharges. (ESD Norm). Handle with precautions.
- Please observe the notes and steps described in the mounting instructions.



Maintenance instructions

- Do not use chemicals or abrasives products to clean the fixture.
- Keep these instructions for dismantling or future maintenance. You can consult additional information about **RESISTEX** luminaires on the website www.resistex-sa.com.



RESISTEX cannot be responsible for any misuse of the product.

www.resistex-sa.com







RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS 80010, 06730 Saint-André-de-la-Roche – France

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com

APE 2740Z - Siret 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979 € - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



MONTAGE / INSTALLATION

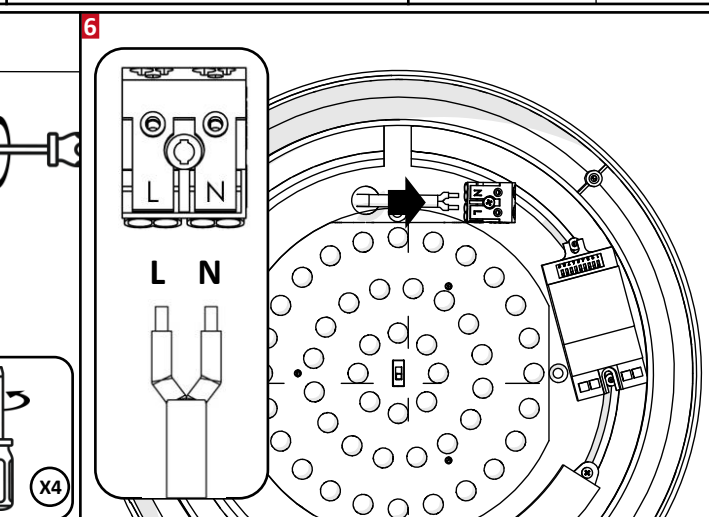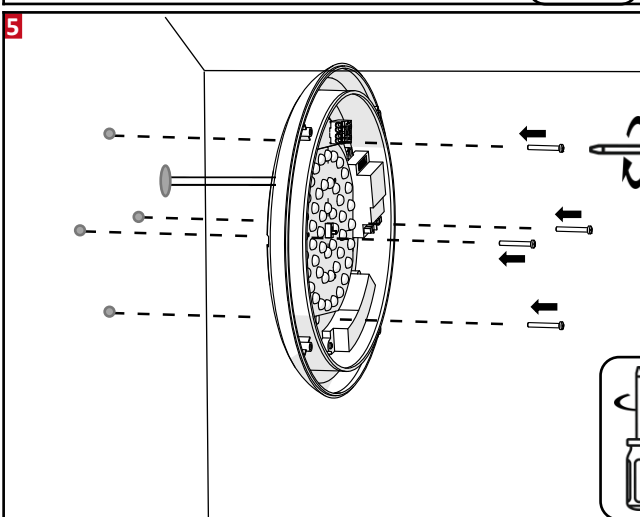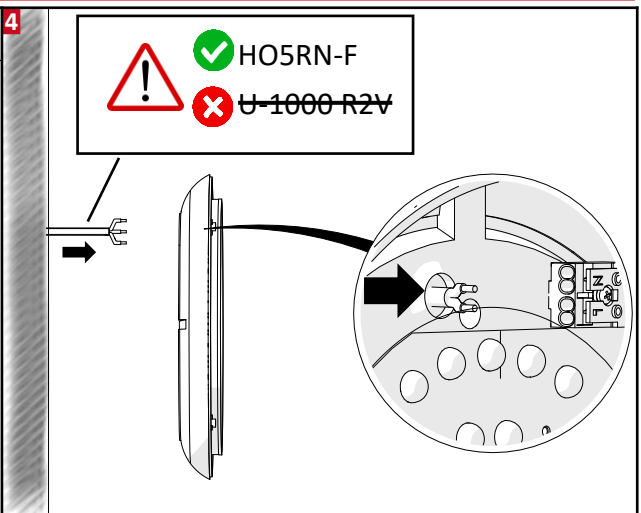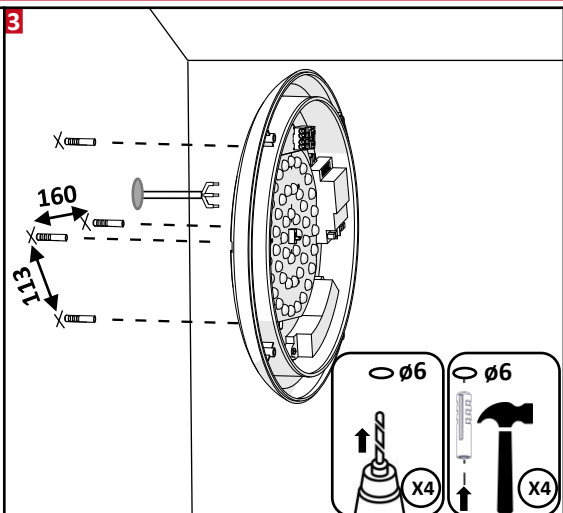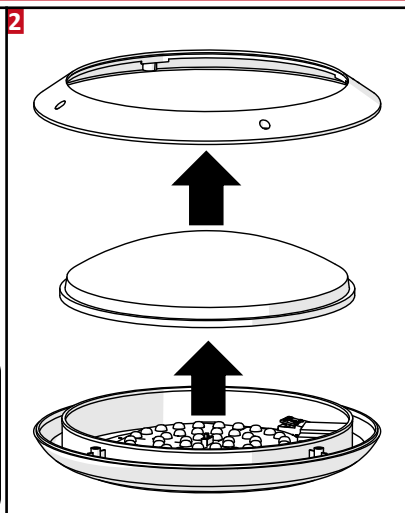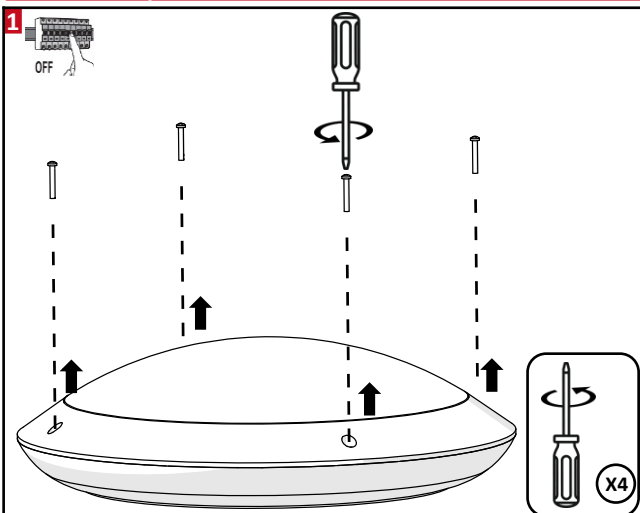

7

1	2	3	Détection Area
ON	ON	ON	100%
-	ON	ON	75%
ON	-	ON	50%
-	-	ON	25%
-	-	-	10%

4	5	6	Hold Time
ON	ON	ON	5S
-	ON	ON	30S
ON	-	ON	90S
-	-	ON	3min
ON	ON	-	20min
-	-	-	30min

7	8	9	Daylight Sensor
ON	ON	ON	2Lux
ON	ON	-	10Lux
-	ON	-	25Lux
ON	-	-	50Lux
-	-	-	Disable

ON

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

